


## ! Eigenschutz geht vor Menschenrettung !

- ⇒ ! Spannungstrichter beachten ! 20 m Abstand halten – wenn Leitung am Boden ! Absperren !
- ⇒ Energieversorger verständigen
- ⇒ Abschalten der Anlage schriftlich bestätigen lassen
- ⇒ Nach dem automatischen Abschalten ist es möglich, dass eine Prüfspannung durch die Leitung geschickt wird

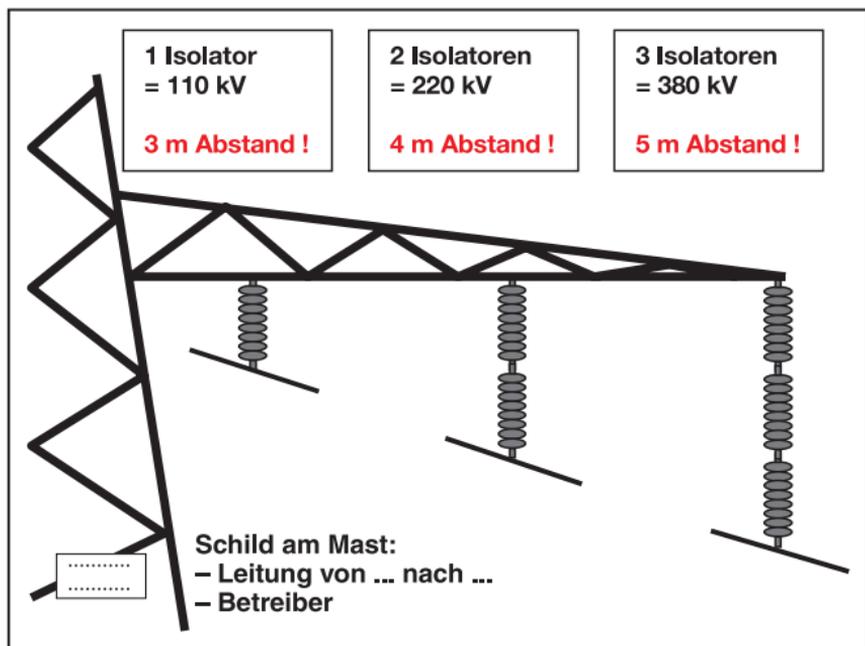

**FREILEITUNG**

**302**